BAP100RS

EIA/JIS19 インチラック対応サポートアングル

取扱説明書



このたびはオムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

オムロン株式会社

ⓒOMRON Corporation 2015 All Rights Reserved.

K1L-D-14041A

EIA/JIS19 インチラック対応サポートアングル（形 BAP100RS）は、無停電電源装置（UPS、形 BA100R）用のラックレールです。
ラックレールの長さは 487mm ～ 891mm の範囲で調整可能です。

●付属品について

付属品がすべて揃っているか、外観に損傷はないか確認してください。
万一、不良品その他お気づきの点がございましたら、すぐに販売店へご連絡ください。

- ● 取扱説明書 1
- ● ラックレール（前）L 1
- ● ラックレール（前）R 1
- ● ラックレール（後） 2
- ● 耳金具 2
- ● JIS ラック用固定皿ネジ（M5×14） 2
- ● レール長さ固定ネジ（M4×8） 4
- ● 耳金具取付け皿ネジ（M3×6） 8
- ● EIA/JIS ラック用固定ネジ（M5×16） 10
- ● EIA ラック用固定ナット（M5） 10

安全上のご注意

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。
設置やご使用開始の前に必ずお読みください。

●注意表示の意味

⚠注 意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。
なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●注意表示

⚠ 注 意

ラックへの設置は必ずサポートアングルと取付金具の両方を使用し、支持･固定すること。
- ● ユニットごとに個別にサポートアングルで支持してください。
- ● ラックへの設置は必ず付属のサポートアングルと取付金具を使用してください。サポートアングルなしで前面金具だけでは重量を支えることができません。
- ● 各ユニットの質量：BA100R：約 13kg

ラックに設置する場合はラックの下方段に本製品を設置すること。
- ● 落下をするとけがをすることがあります。

取付けネジは必ず付属のものを使用すること。
- ● ケース取り付けに付属品以外の長いネジを使用すると、内部を損傷することがあります。
- ● 付属品以外のネジを使用すると強度不足により、落下事故などの原因になる恐れがあります。

■ラック取付け方法

1. ラックレール（前）とラックレール（後）を付属のレール長さ固定ネジ（M4）4本で仮止めします。①ラックレール（前）は、左（L）右（R）の 2 種類あります。ラックレール（後）は、1 種類です。

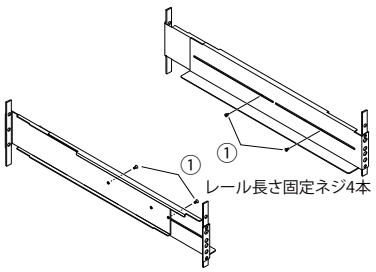

2. ご使用のサーバラックに合わせてサポートアングルの長さを調節し、仮止めしたネジをしっかりと固定します。②

3. **＜ETA 規格に準拠した設置をする場合＞**
サポートアングルの前面（L もしくは R と表示）、および背面を付属の EIA ラック用固定ナット（M5）8 個と EIA/JIS ラック用固定ネジ（M5）8 本でサーバラックにしっかりと固定します。③
ネジ穴位置は、前後ともに一番上と一番下のネジ穴です。

＜JIS 規格に準拠した設置をする場合＞
左右のサポートアングルの前 1 ヶ所を JIS ラック用固定皿ネジ（M5）1 本で、後ろ 2 ヶ所を EIA/JIS ラック用固定（M5）2 本で、付属の計 6 本のネジを使用して固定してください。③
ネジ穴位置は、前は上から 2 番目のネジ穴です。後ろは上から 2 番目と下から 2 番目のネジ穴です。

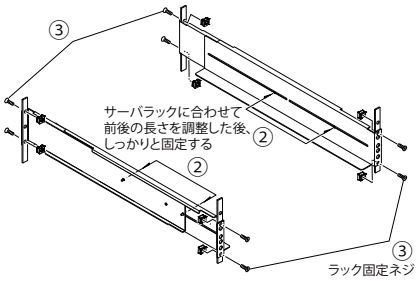

4. 耳金具を無停電電源装置（UPS）の左右側面に付属の耳金具取付皿ネジ 8 本（4 本 ×2）でしっかり固定します。④
ラックレール（後）は、1 種類です。
注：特殊仕様の EIA/JIS ラックには、サポートアングルを取り付けることができません。

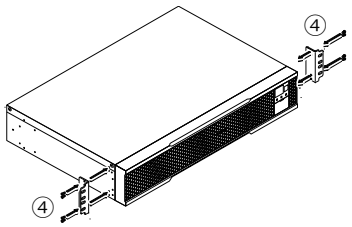

5. 無停電電源装置（UPS）をサポートアングルに乗せて奥までしっかり押し入れ⑤、耳金具を付属の EIA/JIS ラック用固定ネジ（M5）2 本でサーバラックにしっかり固定します。⑥
注：必ずサポートアングルを使用してください。

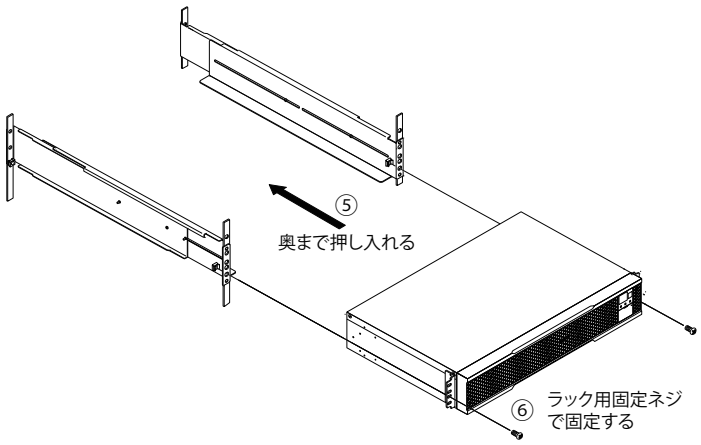

オムロン株式会社 電子機器事業本部
〒108-0075　東京都港区港南 2-3-13　品川フロントビル 7F
TEL: 03-6718-3630

【オムロン電子機器カスタマサポートセンタ】
0120-77-4717
［電話受付時間］月曜日～金曜日（祝祭日、当社の休日を除く）
9:00 ～ 17:30（12:00 ～ 13:00 を除く）
TEL: **03-5781-3930**
FAX: **03-6718-3632**
メールアドレス：**omron_support@omron.co.jp**